


Коды для спецификации взрывозащищенного кондиционера

FKS-CLM

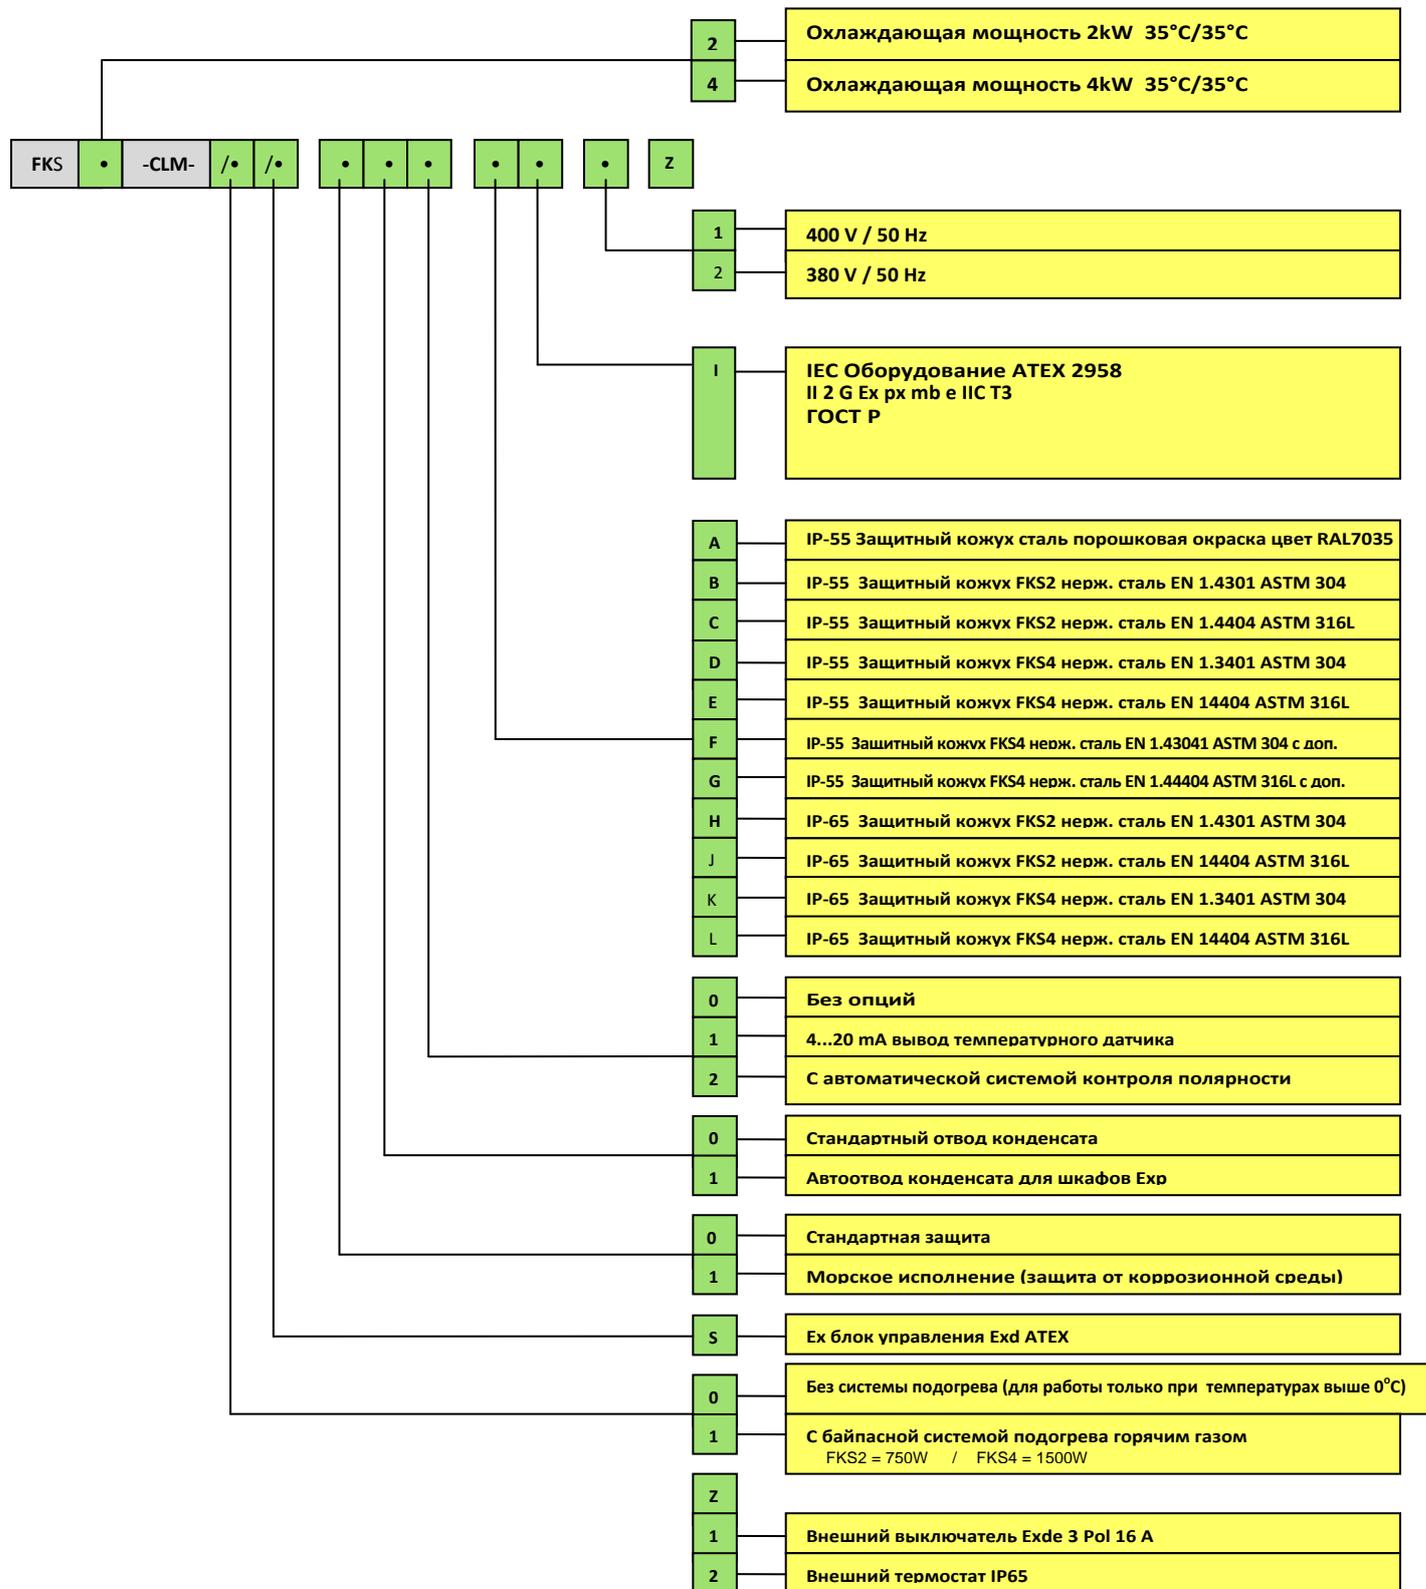

- температура поддерживаемая в помещении от 20 до 40 °C (по умолчанию 35 °C)
- толщина стены _____ мм.
- материал стены _____
- способ крепления Exd блока управления - внутри _____ снаружи _____
- габариты помещения ВхШхГ _____ х _____ х _____ мм.
- тепловая мощность выделяемая оборудованием установленным внутри помещения _____ Вт
- температура воздуха снаружи мин. _____ °C макс. _____ °C